



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie

Biuro Obsługi Klienta

Wzrost: 110. MAR. 2016

L.dz.

Podpis: O.B.R. 1996/5

N.HK 5210-79/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Królikowie gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2039/01/2016/M/5	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2039/01/2016/F/5	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, z uwagi na zwiększoną mętność (oznaczona wartość: 7,7 NTU; dopuszczalna wartość: 1 NTU). Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią określa, iż w trakcie trzydziestodniowego terminu realizacji działań naprawczych wartość przekroczonego parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia, nie powinna przekraczać wartości 7,7 NTU.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie pobrana w punkcie monitoringowym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na zwiększoną mętność (oznaczona wartość: 7,7 NTU; dopuszczalna wartość: 1 NTU).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, na podstawie uzyskanego wyniku badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i jego stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z w/w punktu monitoringowego, wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.


Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3.a/a

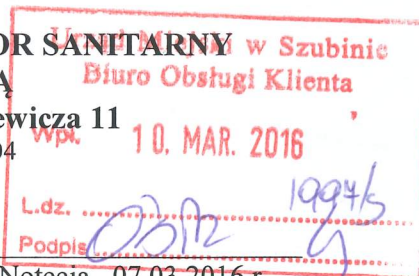

N.HK 5210-82/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2041/01/2016/M/4	25.02.2016 r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2041/01/2016/F/4	25.02.2016 r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
- 3.a/a




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

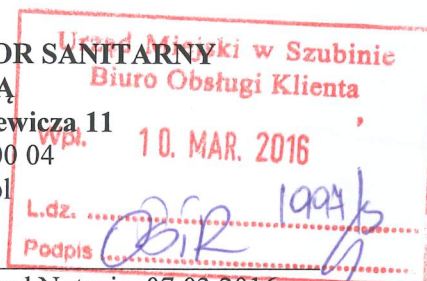

N.HK 5210-84/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2039/01/2016/M/2	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2039/01/2016/F/2	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3. a/a




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

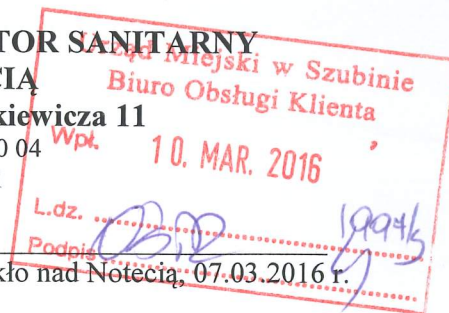

N.HK 5210-83/16

Nakło nad Notecią; 07.03.2016 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Słupach gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2039/01/2016/M/4	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody w Słupach – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2039/01/2016/F/4	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody w Słupach – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupach gm. Szubin należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

[Signature]
mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie

Biuro Obsługi Klienta

Wzrost 10. MAR. 2016

Podpis

N.HK 5210- 85/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Szubinie gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2039/01/2016/M/1	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2039/01/2016/F/1	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.


Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Keyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a

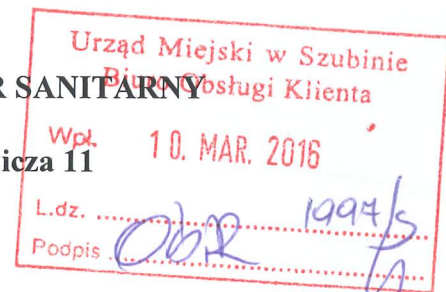

N.HK 5210-81/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2041/01/2016/M/2	25.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2041/01/2016/F/7	25.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 10. MAR. 2016

Podpis

N.HK 5210-86/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-33/16	22.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2041/01/2016/M/3	25.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	2041/01/2016/F/3	25.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3.a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009 r.

strona 1/stron 1



Wpł. 10. MAR. 2016

L.dz. 1996/s
Podpis

N.HK 5210-78/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2041/01/2016/M/1	25.02.2016 r.	Stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2041/01/2016/F/8	25.02.2016 r.	Stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

10. MAR. 2016

Ldz.
Podpis

N.HK 5210-80/16

Nakło nad Notecią, 07.03.2016 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Łachowie gm. Szubin za miesiąc luty 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2039/01/2016/M/3	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2039/01/2016/F/3	18.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin


3. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009 r.

strona 1/stron 1



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl

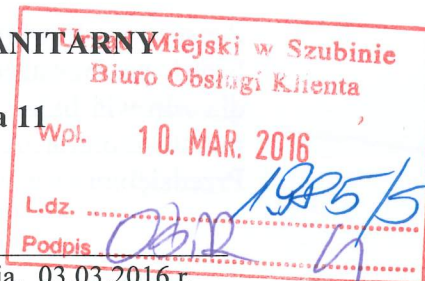

N.HK 5210-63/16

Nakło nad Notecią, 03.03.2016 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-32/16	22.02.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w punktu monitoringowego wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, z uwagi na zwiększoną mętność (oznaczona wartość 7,0 NTU; dopuszczalna wartość 1 NTU) . Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor w Nakle nad Notecią określa, iż w trakcie trzydziestodniowego terminu realizacji działań naprawczych wartość przekroczonego parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia, nie może przekroczyć wartości 7,0 NTU.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, nie odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w załączniku nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na zwiększoną mętność (oznaczona wartość 7,0 NTU; dopuszczalna wartość 1 NTU).

Państwowy Powiatowy Inspektor w Nakle nad Notecią, na podstawie uzyskanego wyniku badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i jego stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z w/w punktu monitoringowego, wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a